PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA 1/50

(cotas em cm)

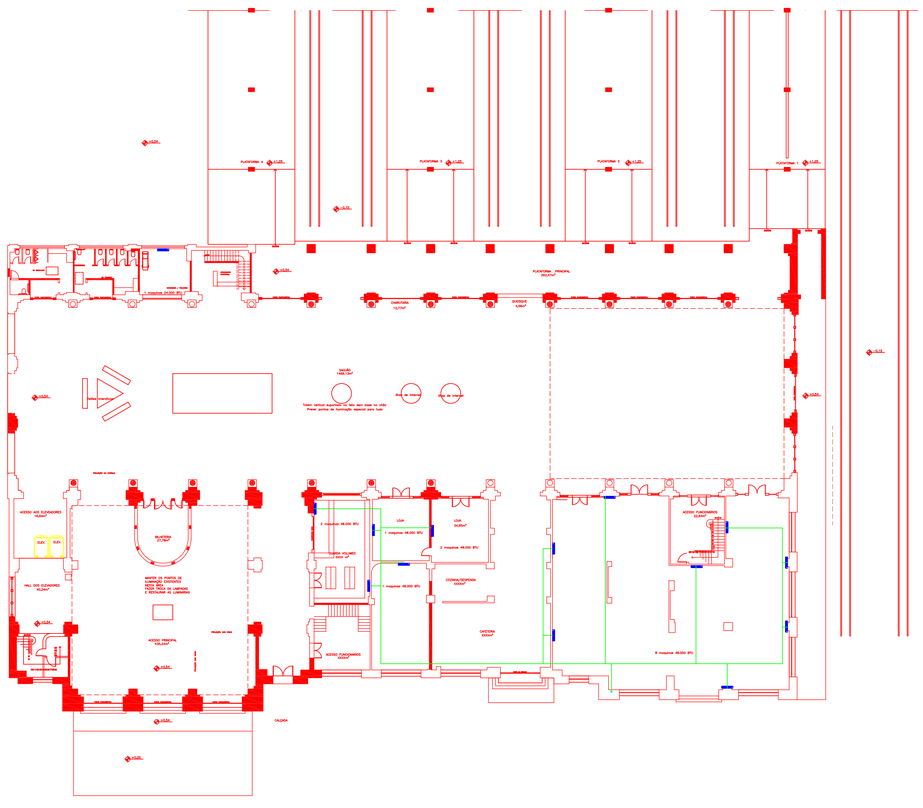

01 PLANTA PAV. TÉRREO – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125

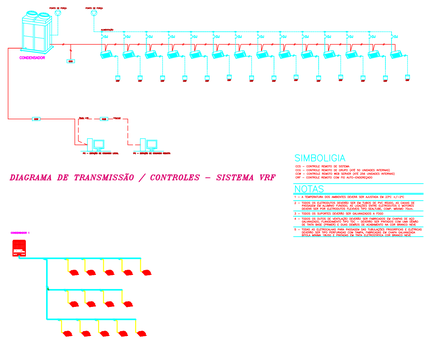

DIAGRAMA DE TRANSMISSÃO / CONTROLES – SISTEMA VRF

SIMBOLOGIA

CDI : CONDENSADOR DE INTERIOR
CDE : CONDENSADOR DE EXTERIOR
CIP : CONTROLE REMOTO DE INTERIOR (P/ UNIDADES INTERNAS)
CEP : CONTROLE REMOTO DE EXTERIOR (P/ UNIDADES EXTERNAS)
CAP : CONTROLE REMOTO DAS TIC'S AUTO-CONDICIONADAS

NOTAS

1 – A TEMPERATURA DOS AMBIENTES DEVERÁ SER ACATADA DE 23°C ± 1°C
2 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES INTERNAS
3 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES EXTERNAS
4 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 TIC'S
5 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
6 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
7 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
8 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
9 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
10 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
11 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO
12 – DEVERÁ SER ACRESCIDO 1 PONTO DE CONTROLE REMOTO PARA CADA 16 UNIDADES DE VENTILAÇÃO

FLUXOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO – EXEMPLO

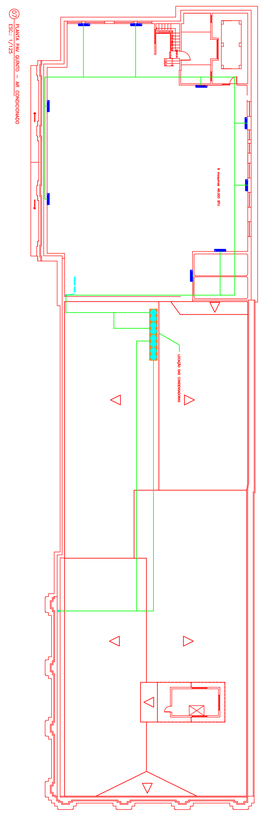

05 PLANTA PAV. QUARTO – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125

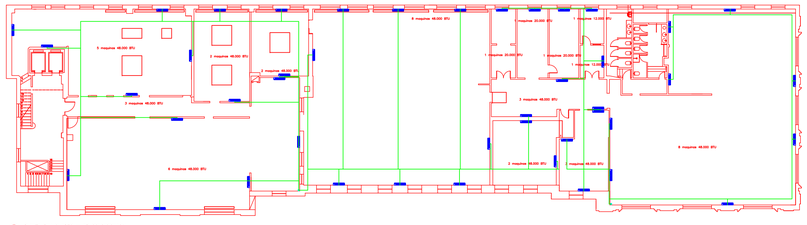

04 PLANTA PAV. QUARTO – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125

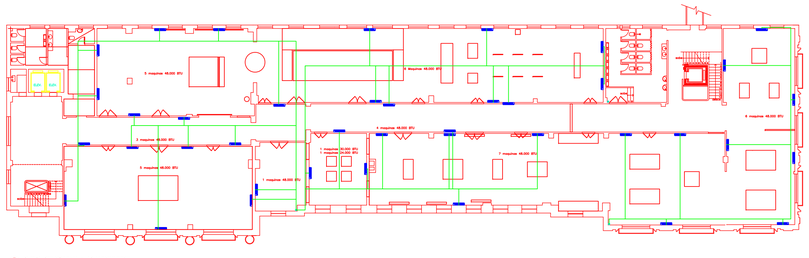

04 PLANTA PAV. SEGUNDO – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125

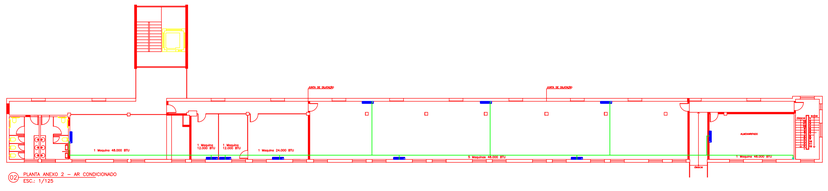

02 PLANTA ANEXO 2 – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125

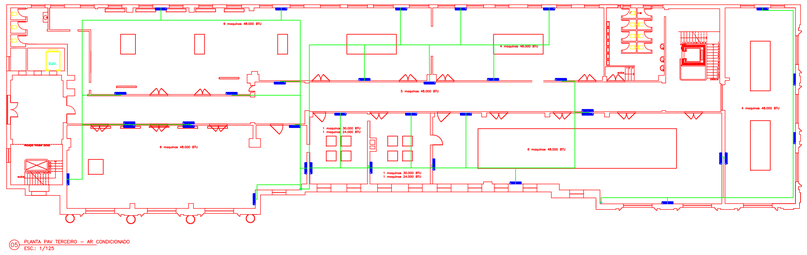

04 PLANTA PAV. TERCEIRO – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125

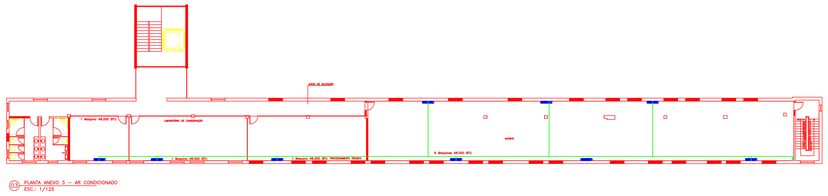

03 PLANTA ANEXO 3 – AR CONDICIONADO
ESC.: 1/125